

ООО "СТРОЙЛАБ-ДВ" 680045, г. Хабаровск, ул. Королева, д. 9, оф.7, тел. 8-(914)-169-78-98, e-mail: lab-dv@bk.ru	СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №ИЛР(Ц) - 0137 действителен до 26 марта 2025 г. Выдан на основании решения Руководящего органа системы ООО ЦСА (А) "МСК"
	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 190/1	Методика испытания по ГОСТ 8269.0-97
Объект испытания	Щебень фр. 20-40 мм (эффузивная горная порода)	
Заказчик	ООО "ДВ КАМЕНЬ"	
Организация (поставщик) продукции	ООО "ДВ КАМЕНЬ"	
Назначение материала	Для строительных работ	
Место отбора пробы	Карьер "Малмыж"	
Акт отбора пробы (№, дата)	№ б/н от 30.03.2022	
Номер и дата регистрации	№ 190/1 от 30.03.2022	
Дата испытания	30.03.2022 - 08.04.2022	
Условия проведения испытания	Соответствуют требованиям ГОСТ 8269.0-97	


### 1. Физико-механические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические значения
1	2	3	4	5
1	Насыпная плотность в сухом состоянии	кг/м <sup>3</sup>	Не нормируется	1250
2	Марка по дробимости в сухом состоянии, потеря массы при испытании	%	1200 (Св. 9 до 11)	1200 (10,7)
3	Марка по истираемости, потеря массы при испытании	%	И2 (Св. 25 до 35)	И2 (25,8)
4	Марка по морозостойкости, потеря массы при испытании	%	F15 (не более 10 после 3 ц.)	< F15 (34,3)

Протокол испытания касается только пробы, подвергнутой испытанию и исключает возможность частичной перепечатки протокола без разрешения испытательной лаборатории

Начальник строительной лаборатории

Инженер строительной лаборатории

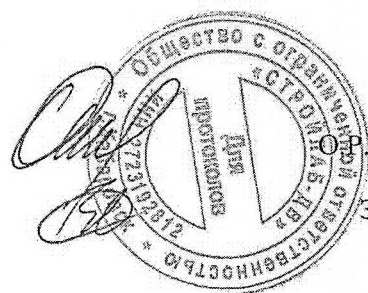

Гадельшина

З.Ю. Киргуев